



Distanze di sicurezza

Distanze di sicurezza minime per serbatoi fino a 3 mc.

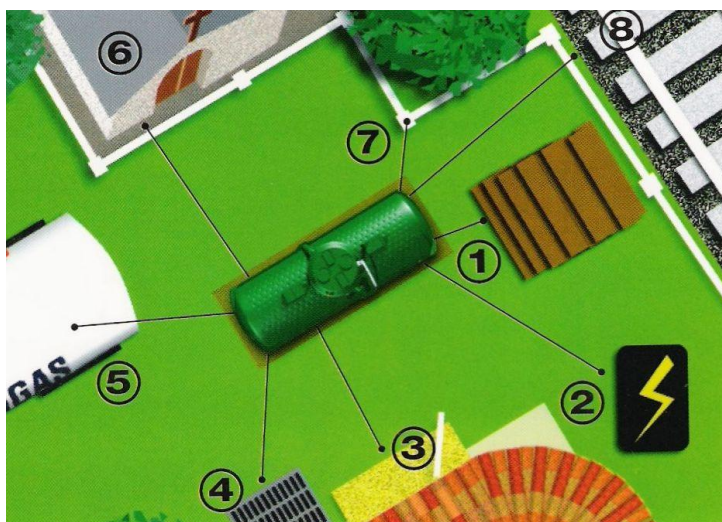


1. Deposito materiale combustibile: 2,5 m
2. Linee elettriche ad alta tensione: 7,5 m
3. Edificio di abitazione civile: 2,5 m
4. Apertura di fogna: 2,5 m
5. Sosta autobotte: 3 m
6. Edifici pubblici e luoghi di culto: 5 m
7. Confine di proprietà: 3 m
8. Ferrovia: 15 m (salvo l'applicazione di specifiche disposizioni)

Distanze di sicurezza minime per serbatoi oltre 3 mc. fino a 5 mc.

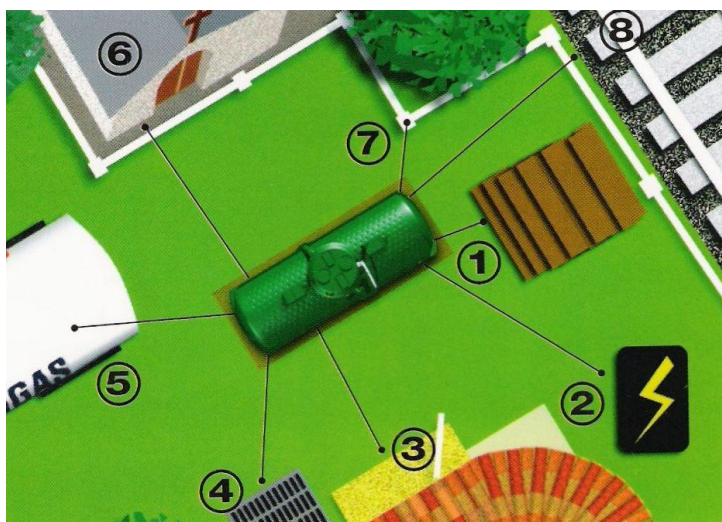

1. Deposito materiale combustibile: 3,75 m
2. Linee elettriche ad alta tensione: 7,5 m
3. Edificio di abitazione civile: 3,75 m
4. Apertura di fogna: 3,75 m
5. Sosta autobotte: 3 m
6. Edifici pubblici e luoghi di culto: 7,5 m
7. Confine di proprietà: 3 m
8. Ferrovia: 15 m (salvo l'applicazione di specifiche disposizioni)

Distanze di sicurezza minime per serbatoi oltre 5 mc. fino a 13 mc.

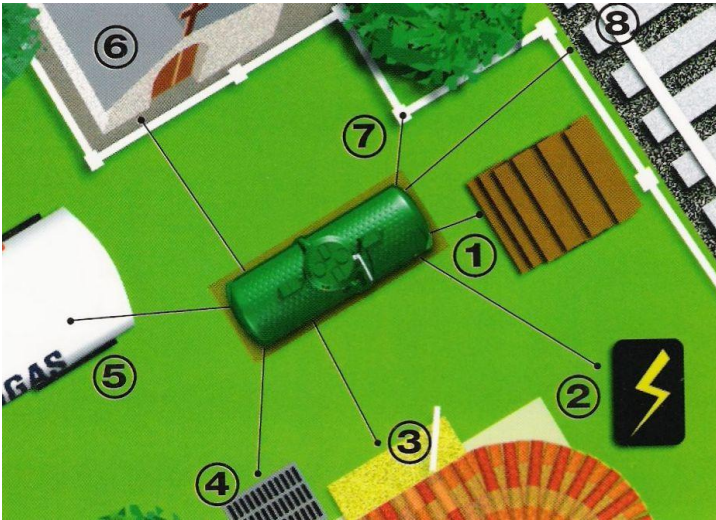

1. Deposito materiale combustibile: 7,5 m
2. Linee elettriche ad alta tensione: 7,5 m
3. Edificio di abitazione civile: 7,5 m
4. Apertura di fogna: 7,5 m
5. Sosta autobotte: 3 m
6. Edifici pubblici e luoghi di culto: 11 m
7. Confine di proprietà: 3 m
8. Ferrovia: 15 m (salvo l'applicazione di specifiche disposizioni)